




Procedimento de conexão contactor na saída do Inner para sirenes e fechos/fechaduras

LIGAÇÃO DE CONTACTOR NA SAÍDA DO INNER

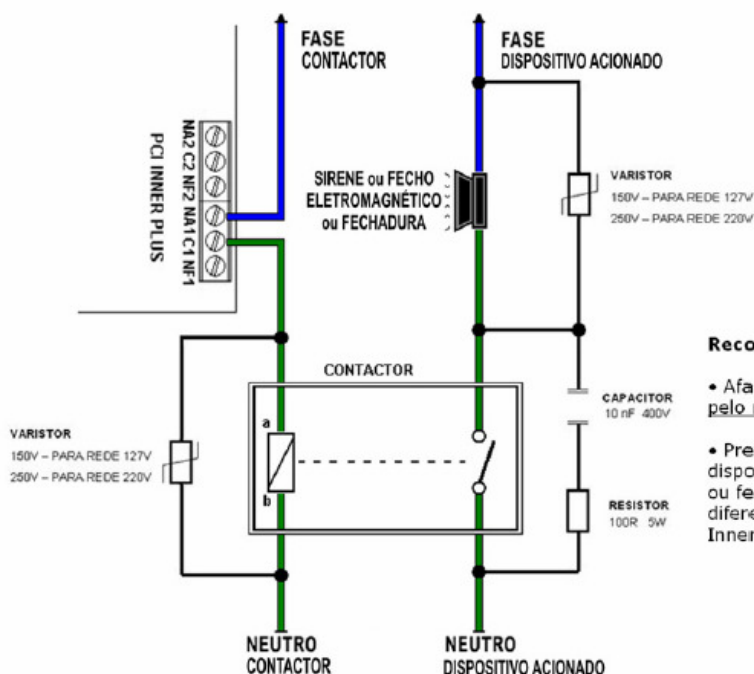

Recomendações

- Afastar o Contactor do INNER pelo menos 30 centímetros.
- Preferencialmente alimentar o dispositivo acionado (Sirene, fecho ou fechadura) em outra fase, diferente da que está ligado o Inner e o Contactor.